


AÇIKLAMALAR:

1. Sistemi monte ettikten sonra akünün boşa olan kutup başını bağlayınız.
2. Sistem şebeke gerilimi olsun olmasın 12V DC verecek şekilde dizayn edilmiştir.
3. Şebeke gerilimi olmasada alarm ve dindon butonu işlevini yerine getirir.
4. Elektrik kesilirse acil aydınlatma 12 dakika süre ile yanar.
Söndükten sonra imdat butonuna basıldığında tekrar yanmaya başlar.
5. Sistem içinde bulunan akü, acil aydınlatma lambasını 3 saat süre ile besleyecek güçtedir.

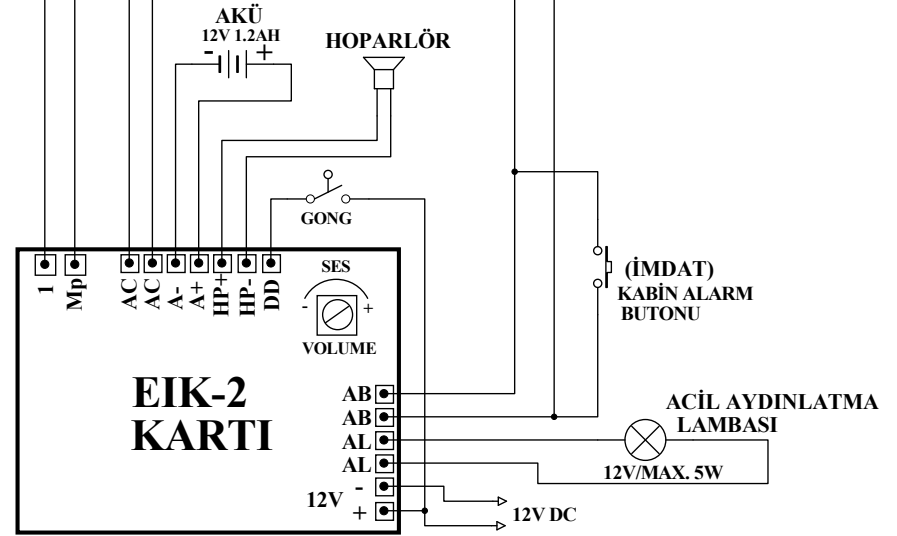

F/7.5.5.02.68

Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.

AC SERİSİ REVİZYON KUTUSU				
AYBEY ELEKTRONİK	SERİ	ACT	ÇİZİM	M. AKKUŞ
	PROJE	ACT051	ONAY	M. AYBEY
	REV.	05	TARİH	15 MAY 13