

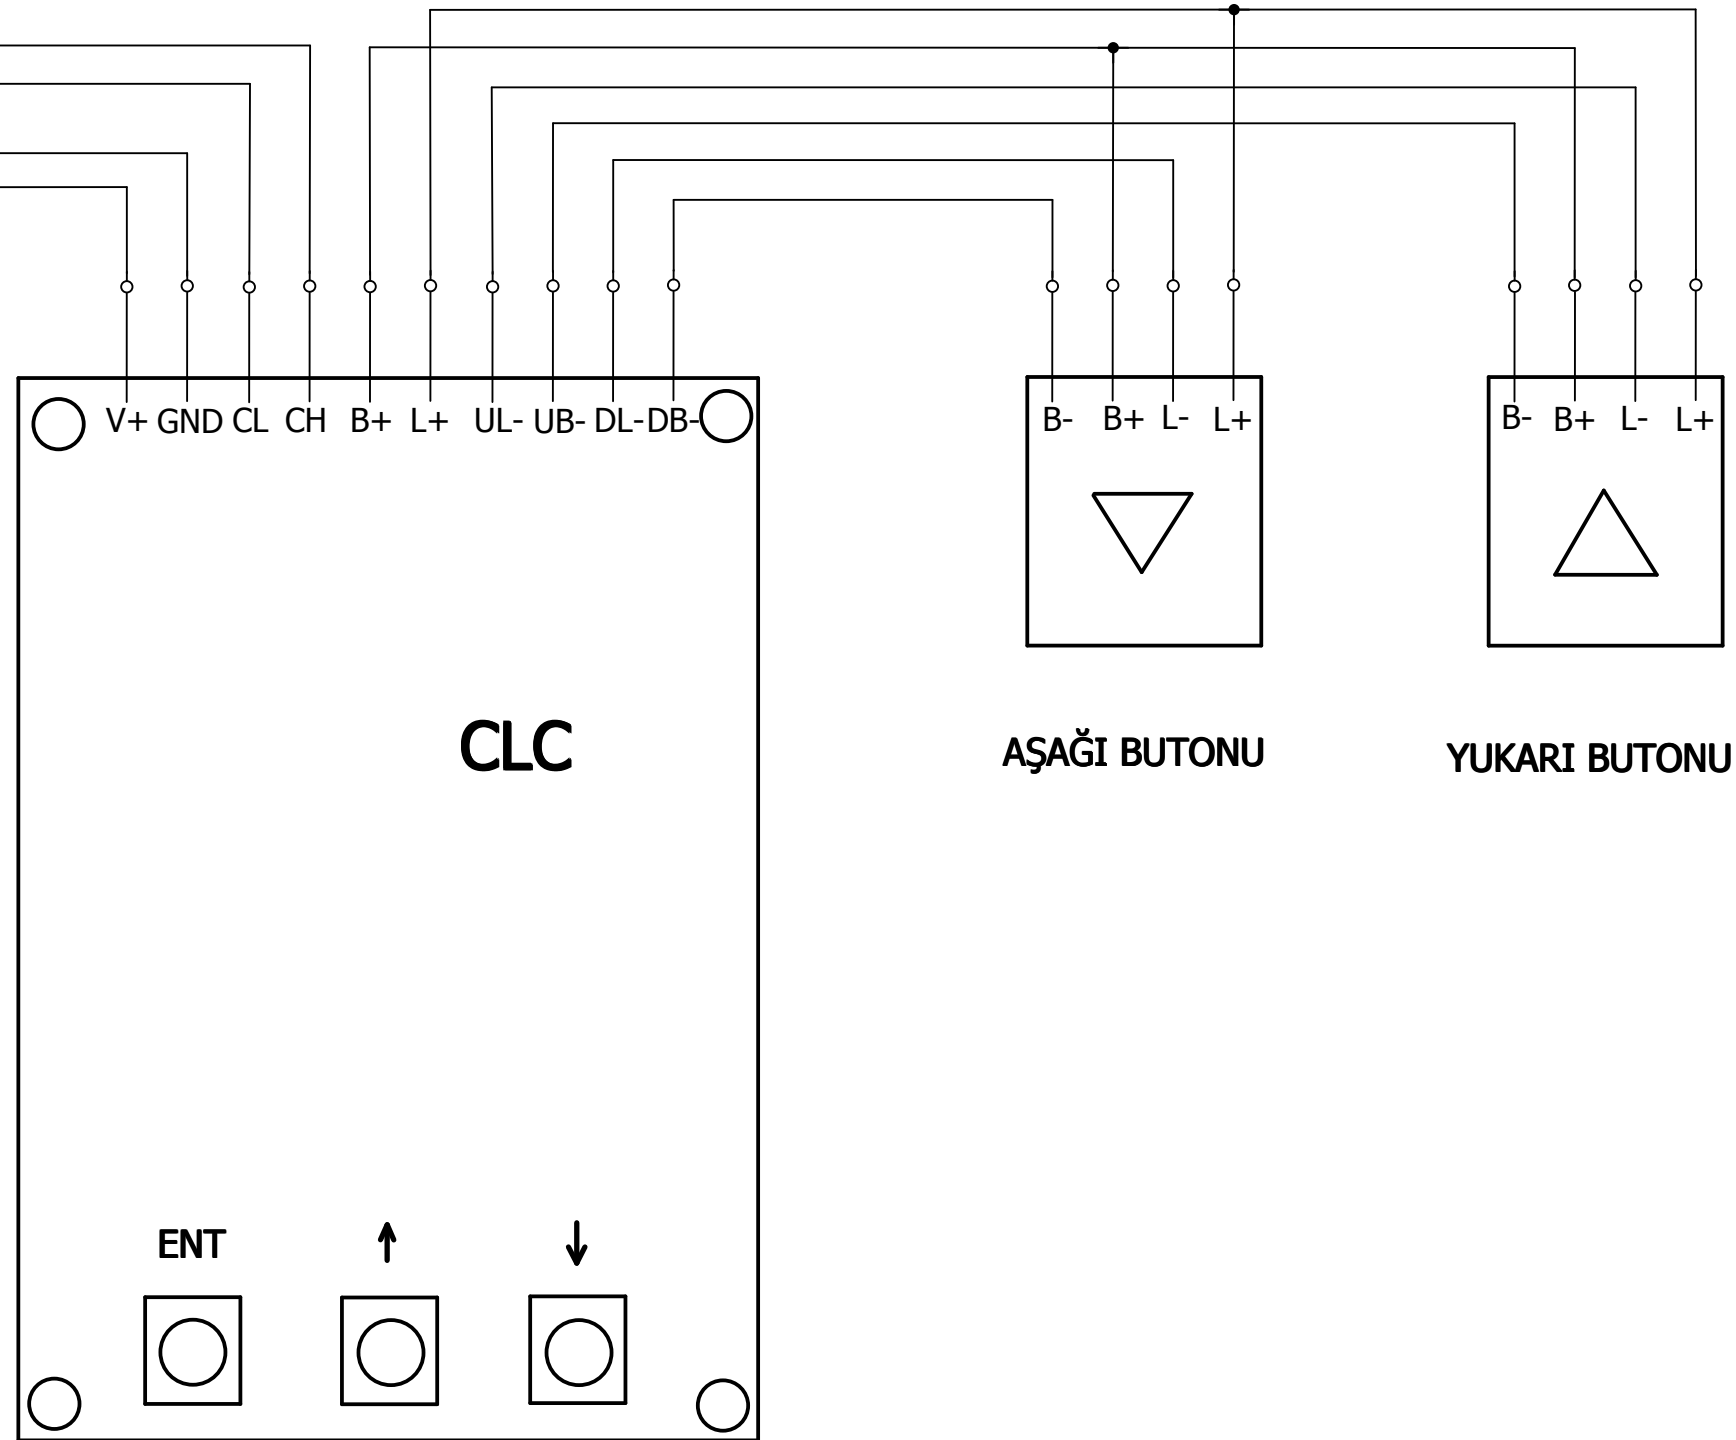


Seri  
Haberleşme  
Bağlantısı


CH / ←  
CL / ←  
+24V / ←  
-24V / ←

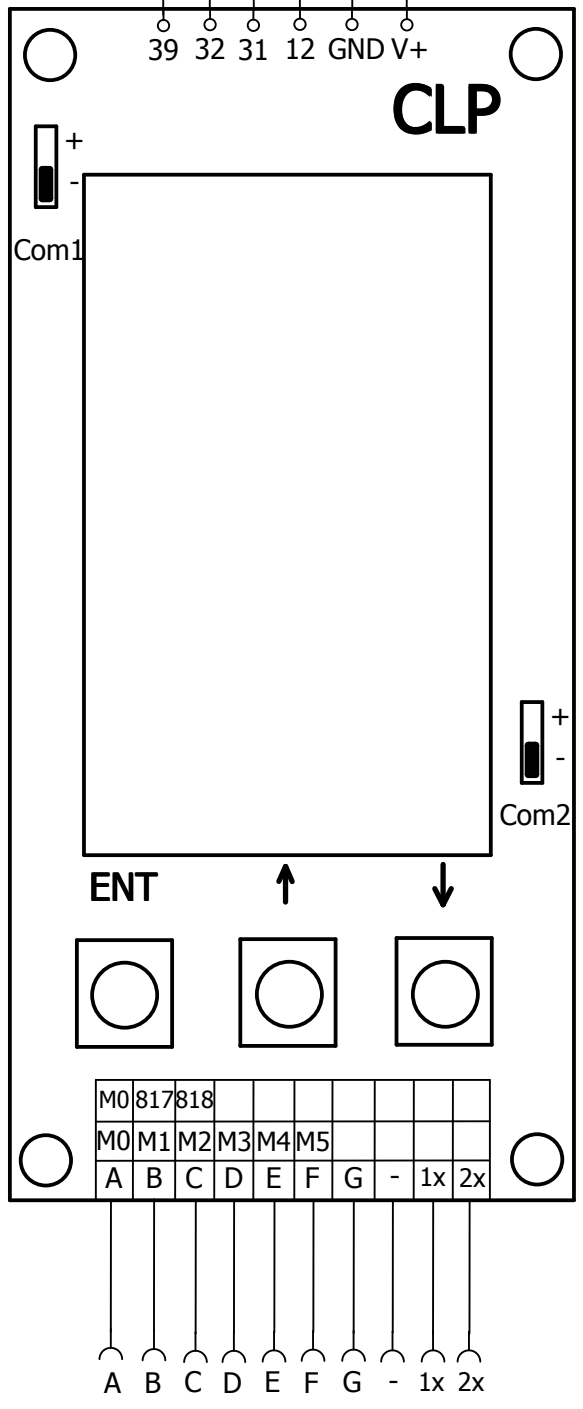

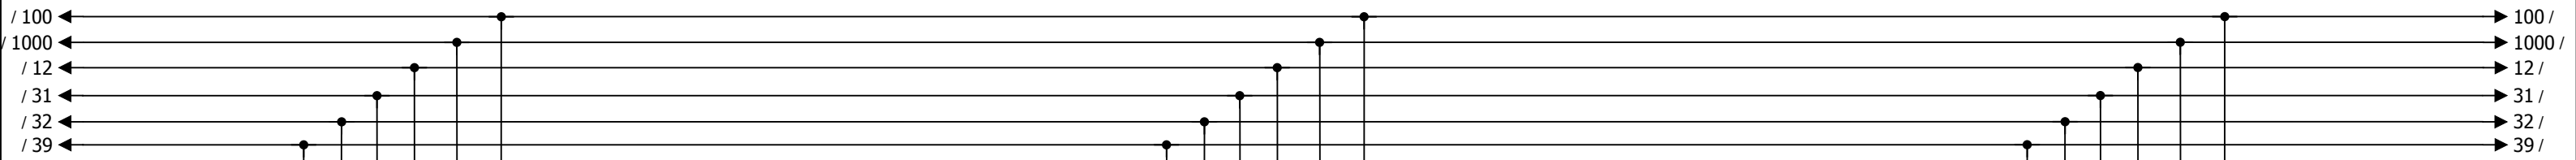


Kumanda Panosu 7-Segment Çıkışları

7-Segment Modu

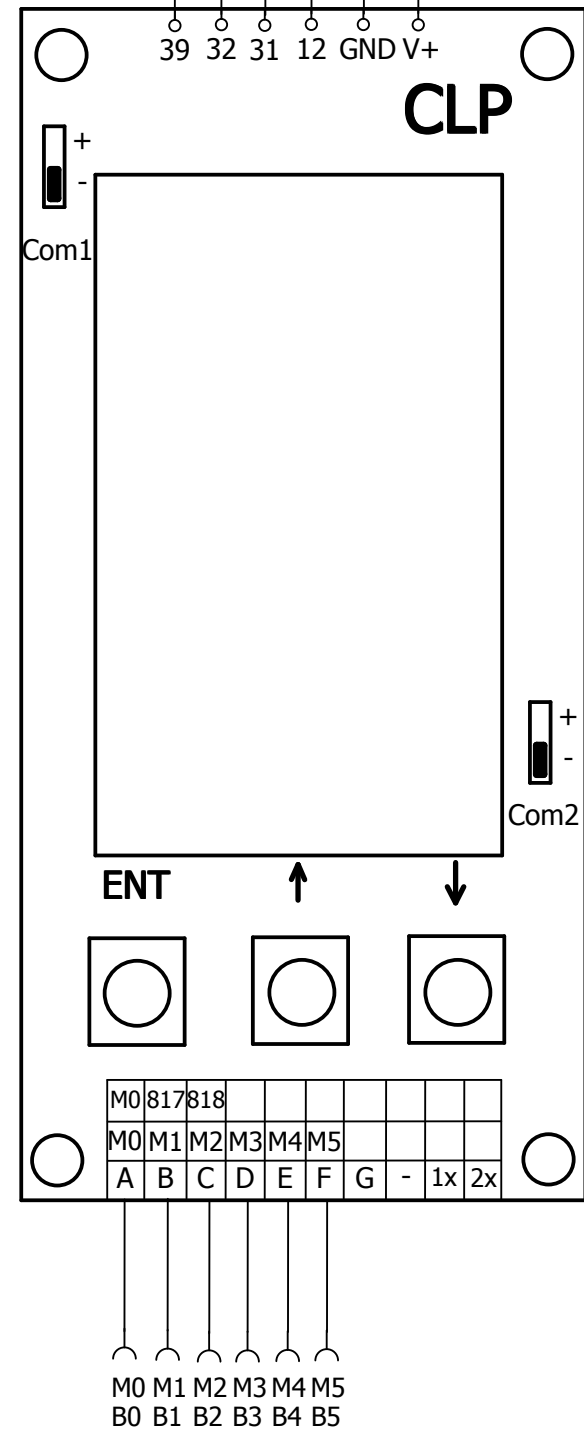

Kumanda Panosu Gray/Binary Kod Çıkışları

Gray/Binary Kod Modu

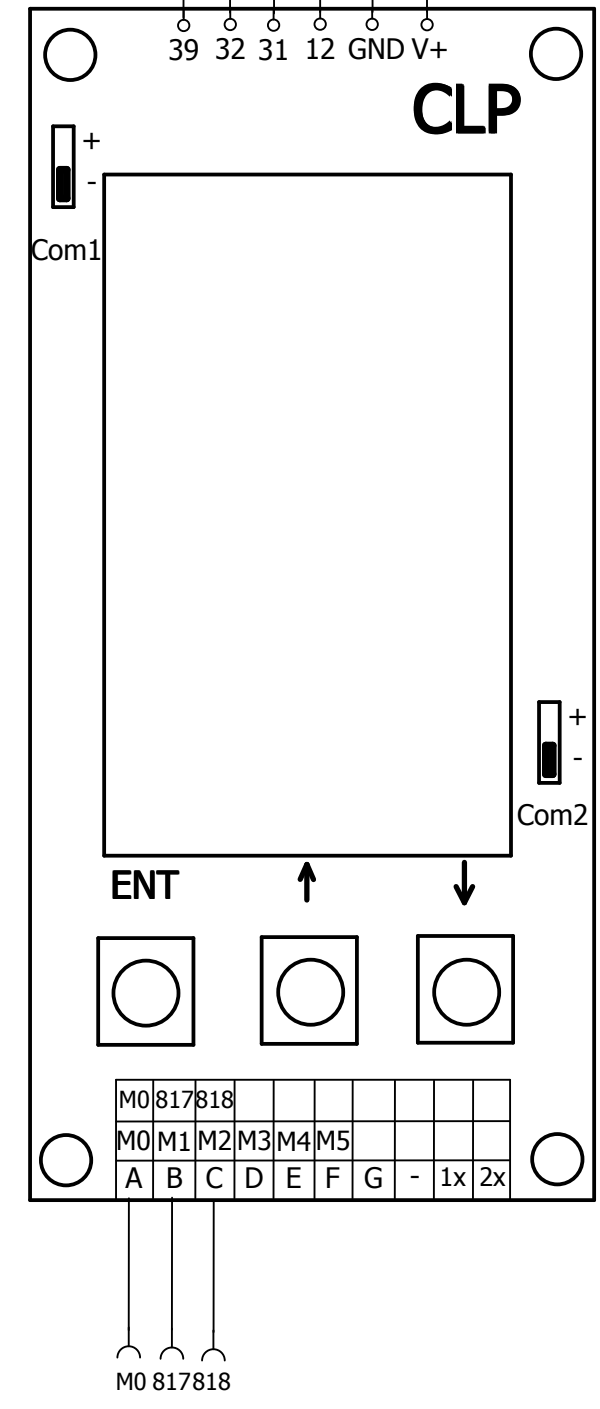

Kumanda Panosu Sayıcı ve Limit Şalter Çıkışları

Sayıcı Modu

\*\*\* Kodlama referanslarının tipine göre COM 1-2 ( Ortak ) dip-sviçlerini doğru yönde ayarlayınız.

\*\* 7Segment bağlantılarından (-) bilgisi geliyorsa COM1 dip-svici (+) konumda olmalıdır , (+) bilgisi geliyorsa COM1 dip-svici (-) konumda olmalıdır.

\* Sinyal lamba çıkışlarından (+) bilgisi geliyorsa COM2 dip-svicini (-) pozisyonuna getiriniz , (-) bilgisi geliyorsa COM2 dip-svicini (+) pozisyonuna getiriniz.

